STARPLAST

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI FAMIGLIA

AUT Q

Gamma e configurazioni di famiglia

Contenuti tecnici ricavati dal catalogo Starplast 2026.

Questa scheda raccoglie le pagine relative alla famiglia e alla serie indicate. Le tavole condivise possono riportare anche altre configurazioni e sono mantenute per conservarne intestazioni, legende e condizioni di impiego.

I prezzi di listino sono esclusi. Le caratteristiche, i riferimenti normativi e le prescrizioni di installazione restano quelli riportati nelle pagine selezionate.

Per il dimensionamento e la scelta del modello fare riferimento alle specifiche del prodotto e al progetto dell'impianto.

Fonte: CAT COMPLETO.pdf, pagine 166, 167, 168.

ACCUMULO E RECUPERO DELLE ACQUE

AUTOCLAVI
AUT

AB



AUT Q EST
CON POMPA
ESTERNA



AUT Q IN
CON POMPA
SOMMERSA

FUNZIONE E UTILIZZO

Il gruppo autoclave Starplast è adatto alla pressurizzazione delle piccole reti domestiche per il mantenimento costante della pressione di rete e come riserva idrica in caso di chiusura temporanea del servizio di erogazione dell'acqua potabile.
Completamente automatizzato è composto da una vasca in polietilene con vano di alloggio pompa esterna o pressostato in caso di utilizzo di pompa sommersa e coperchio di protezione.
La vasca è equipaggiata di ingresso con valvola a galleggiante per il reintegro dell'acqua dall'acquedotto e unità di protezione contro il reflusso a vuoto d'aria, con troppo pieno non circolare (non limitato), secondo **UNI 1717/2002**.

NORME E CERTIFICAZIONI

Rispettano le prescrizioni

Regolamento n. 1935/2004/CE
Regolamento UE 10/2011
D.P.R. 777/82
D. M. n. 174 del 06/04/2004 e s.m.i.
Regolamento UE 2023/2006
Regolamento UE 2024/3190
D. M. 21/03/73

Idoneità al contatto con acqua potabile:


Rapporto di prova IIP n. 821LP/2021 del 20/10/2021

Conforme alle norme

UNI EN 1717/2002

DOVE SI USA

SCHEMA INSTALLAZIONE

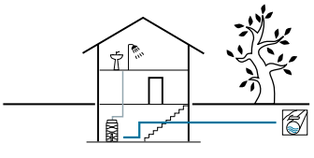

SCHEDA TECNICA



AUT VA
VALIGIA



AUT J
JOLLY

ICONA

DISEGNO TECNICO

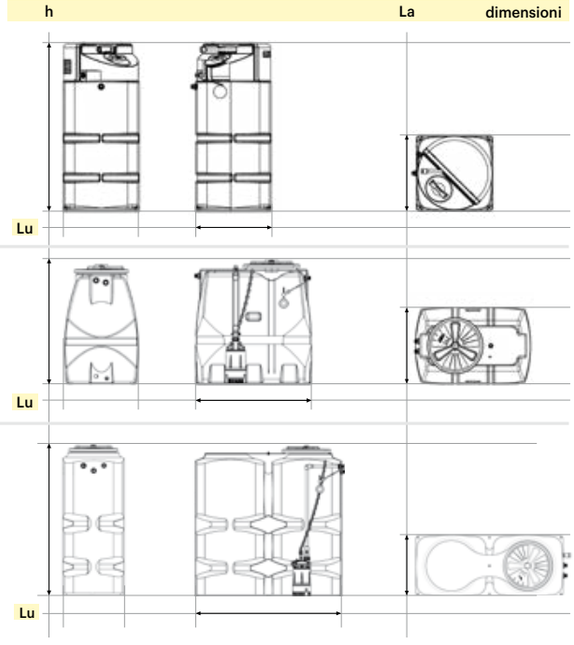



TABELLA TECNICA

icona	modello	Volume	Lu x La x h	ispezione vasca Ø	riempimento attacco filettato	riempimento h	scarico troppo pieno attacchi	scarico troppo pieno h	inserto ottone n.	inserto ottone filetto tipo	inserto ottone filetto ″
		litri	cm	mm	″	cm	″	cm	″	tipo	″
	AUT Q 500	**500**	67 x 67 x 149	255	3/4	121	2*	110	2	F	1
	AUT VA 500	**500**	99 x 65 x 105	400	3/4	93	1	91	3	F	1
	AUT J 1000	**1000**	145 x 60 x 150	400	3/4	129	1	124	3	F	1


* Portagomma in PVC

COMPOSIZIONE AUTOCLAVE

POMPA ESTERNA
AUT Q EST

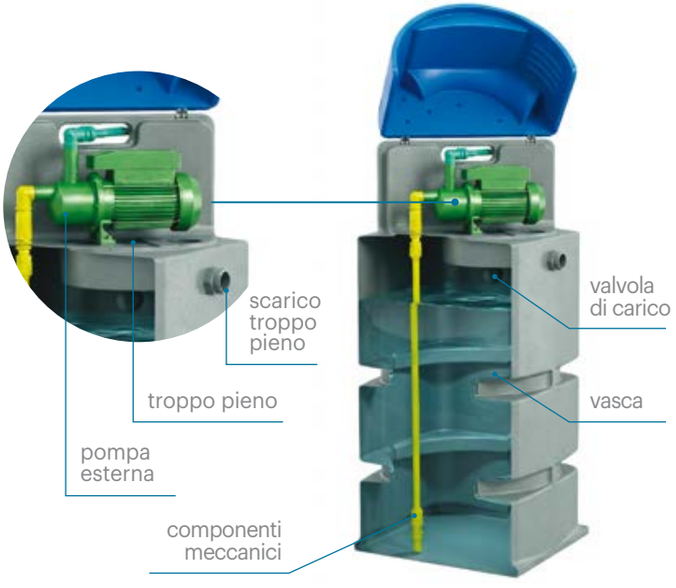

POMPA SOMMERSA
AUT Q IN

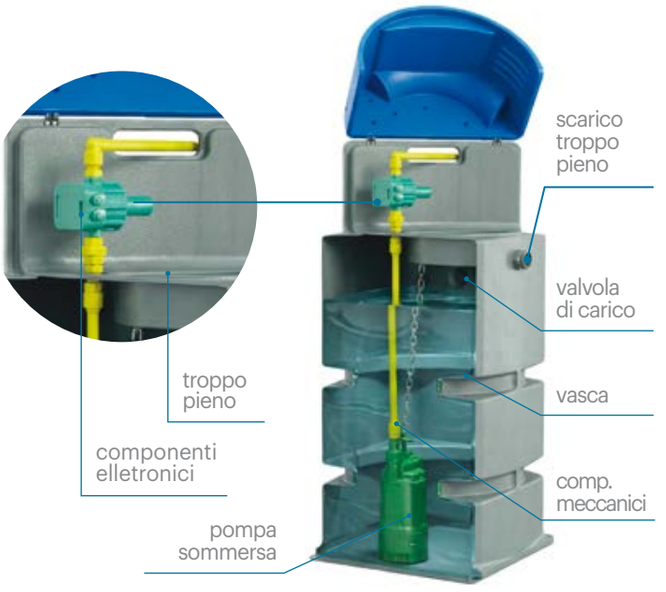

LISTINO PERSONALIZZABILE *(COSTRUISCI IL TUO IMPIANTO)*

modello	mandata pompa Ø"	CORPO VASCA	POMPA	COMP. MECCANICI	TUBAZIONI	ACCESSORI
		Vasca Tappo con sfiato Valvola di carico Troppo pieno Piastra ancoraggio	Pompa Viti di fissaggio	Valvola di fondo Tubazione aspirazione Raccorderia aspirazione	Tubi mandata Raccorderia di mandata	Cupola di protezione
AUT Q EST 500	1"		vedi listino pompe a pag. 276			

modello	mandata pompa Ø"	CORPO VASCA	POMPA	COMP. MECCANICI	COMP. ELETTRICI	ACCESSORI
		Vasca Tappo con sfiato Valvola di carico Troppo pieno	Pompa Catena INOX	Tubi mandata Raccorderia	Pressostato	Cupola di protezione
AUT Q IN 500	1"		vedi listino pompe a pag. 276			

LISTINO CONFIGURAZIONE TOP COMPLETA

modello	Vol.	caratteristiche dimensionali				configurazione TOP						accessori	
		Lu x La x h	pompe			vasca	pompa	comp. meccanici	tubazioni	presso-stato		cupola	imballo
	litri	mm	mod.	kW	Ø								
AUT Q 500 EST 055 CM	**500**	67 x 67 x 149	POM Z P 055 CME	0,55	1"					-			
AUT Q 500 EST 075 CM	**500**	67 x 67 x 149	POM Z P 075 CME	0,75	1"					-			
AUT Q 500 IN 055 CM	**500**	67 x 67 x 149	POM Z P 055 CME	0,55	1"				-				
AUT Q 500 IN 080 CM	**500**	67 x 67 x 149	POM Z P 075 CME	0,75	1"				-				