STARPLAST

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI FAMIGLIA

AUT VA Valigia

Gamma e configurazioni di famiglia

Contenuti tecnici ricavati dal catalogo Starplast 2026.

Questa scheda raccoglie le pagine relative alla famiglia e alla serie indicate. Le tavole condivise possono riportare anche altre configurazioni e sono mantenute per conservarne intestazioni, legende e condizioni di impiego.

I prezzi di listino sono esclusi. Le caratteristiche, i riferimenti normativi e le prescrizioni di installazione restano quelli riportati nelle pagine selezionate.

Per il dimensionamento e la scelta del modello fare riferimento alle specifiche del prodotto e al progetto dell'impianto.

Fonte: CAT COMPLETO.pdf, pagine 166, 167, 169.

ACCUMULO E RECUPERO DELLE ACQUE

AUTOCLAVI
AUT

AB



AUT Q EST
CON POMPA
ESTERNA



AUT Q IN
CON POMPA
SOMMERSA

FUNZIONE E UTILIZZO

Il gruppo autoclave Starplast è adatto alla pressurizzazione delle piccole reti domestiche per il mantenimento costante della pressione di rete e come riserva idrica in caso di chiusura temporanea del servizio di erogazione dell'acqua potabile.
Completamente automatizzato è composto da una vasca in polietilene con vano di alloggio pompa esterna o pressostato in caso di utilizzo di pompa sommersa e coperchio di protezione.
La vasca è equipaggiata di ingresso con valvola a galleggiante per il reintegro dell'acqua dall'acquedotto e unità di protezione contro il reflusso a vuoto d'aria, con troppo pieno non circolare (non limitato), secondo **UNI 1717/2002**.

NORME E CERTIFICAZIONI

Rispettano le prescrizioni

Regolamento n. 1935/2004/CE
Regolamento UE 10/2011
D.P.R. 777/82
D. M. n. 174 del 06/04/2004 e s.m.i.
Regolamento UE 2023/2006
Regolamento UE 2024/3190
D. M. 21/03/73

Idoneità al contatto con acqua potabile:


Rapporto di prova IIP n. 821LP/2021 del 20/10/2021

Conforme alle norme

UNI EN 1717/2002

DOVE SI USA

SCHEMA INSTALLAZIONE

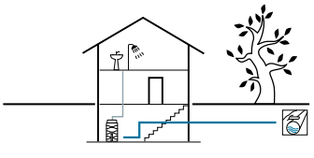

SCHEDA TECNICA



AUT VA
VALIGIA



AUT J
JOLLY

ICONA

DISEGNO TECNICO


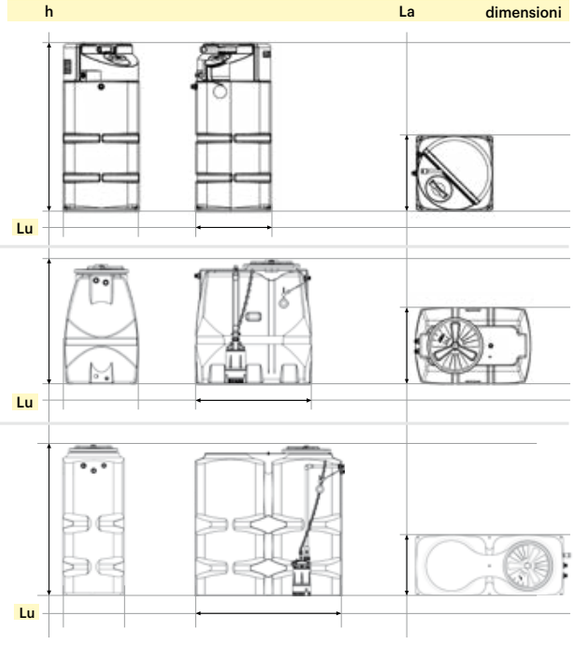


TABELLA TECNICA


icona	modello	Volume	Lu x La x h	ispezione vasca Ø	riempimento attacco filettato	riempimento h	scarico troppo pieno attacchi	scarico troppo pieno h	inserto ottone n.	inserto ottone filetto tipo	inserto ottone filetto ″
		litri	cm	mm	″	cm	″	cm	″	tipo	″
	AUT Q 500	**500**	67 x 67 x 149	255	3/4	121	2*	110	2	F	1
	AUT VA 500	**500**	99 x 65 x 105	400	3/4	93	1	91	3	F	1
	AUT J 1000	**1000**	145 x 60 x 150	400	3/4	129	1	124	3	F	1

* Portagomma in PVC

MODELLO **VALIGIA**

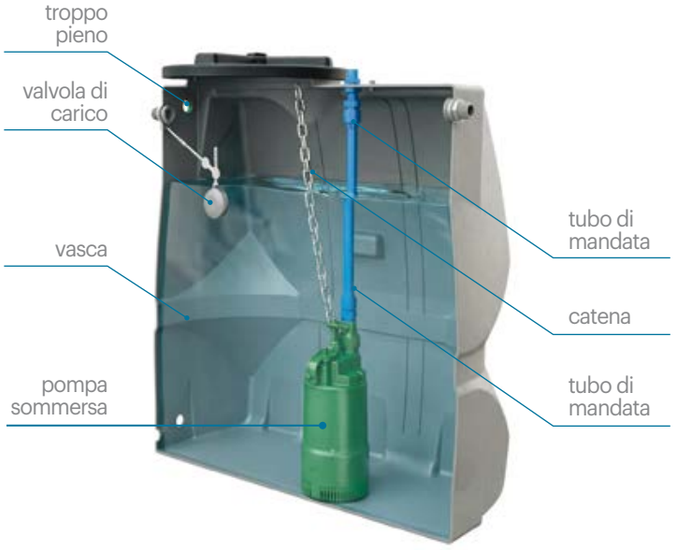

MODELLO **JOLLY**

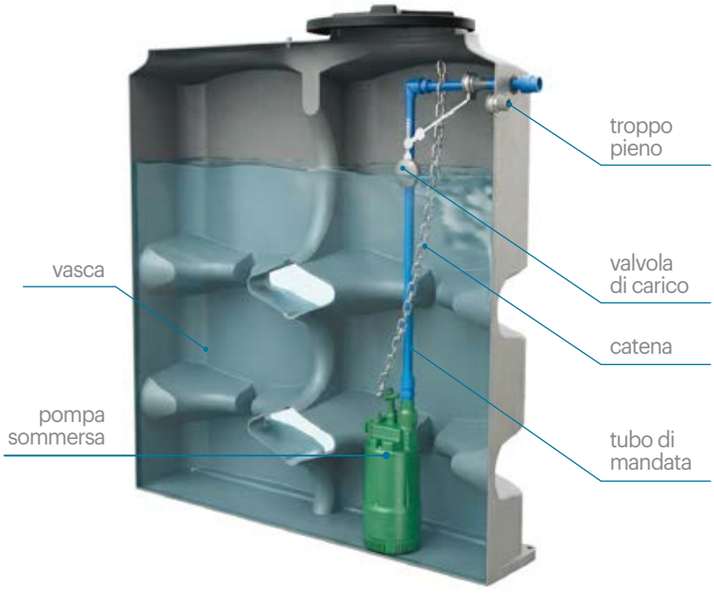

LISTINO PERSONALIZZABILE *(COSTRUISCI IL TUO IMPIANTO)*

modello	mandata pompa Ø"	CORPO VASCA	POMPA	TUBAZIONI
		Vasca Tappo con sfiato Valvola di carico Troppo pieno	Pompa Catena INOX	Tubi mandata Raccorderia
AUT VA 500	1"		vedi listino pompe a pag. 276	
AUT J 1000 IN 255 PM	1"			

LISTINO CONFIGURAZIONE TOP COMPLETA

modello	Vol.	caratteristiche dimensionali				configurazione TOP			
		Lu x La x h	pompe			vasca	pompa	tubazioni	
	litri	mm	mod.	kW	Ø				
AUT VA 500 IN 255 PM	500	99 x 65 x 105	POM Z P 255 PMI	0,55	1"				
AUT VA 500 IN 355 PM	500	99 x 65 x 105	POM Z P 355 PMI	0,75	1"				
AUT J 1000 IN 255 PM	1.000	145 x 60 x 150	POM Z P 255 PMI	0,55	1"				
AUT J 1000 IN 355 PM	1.000	145 x 60 x 150	POM Z P 355 PMI	0,75	1"				